



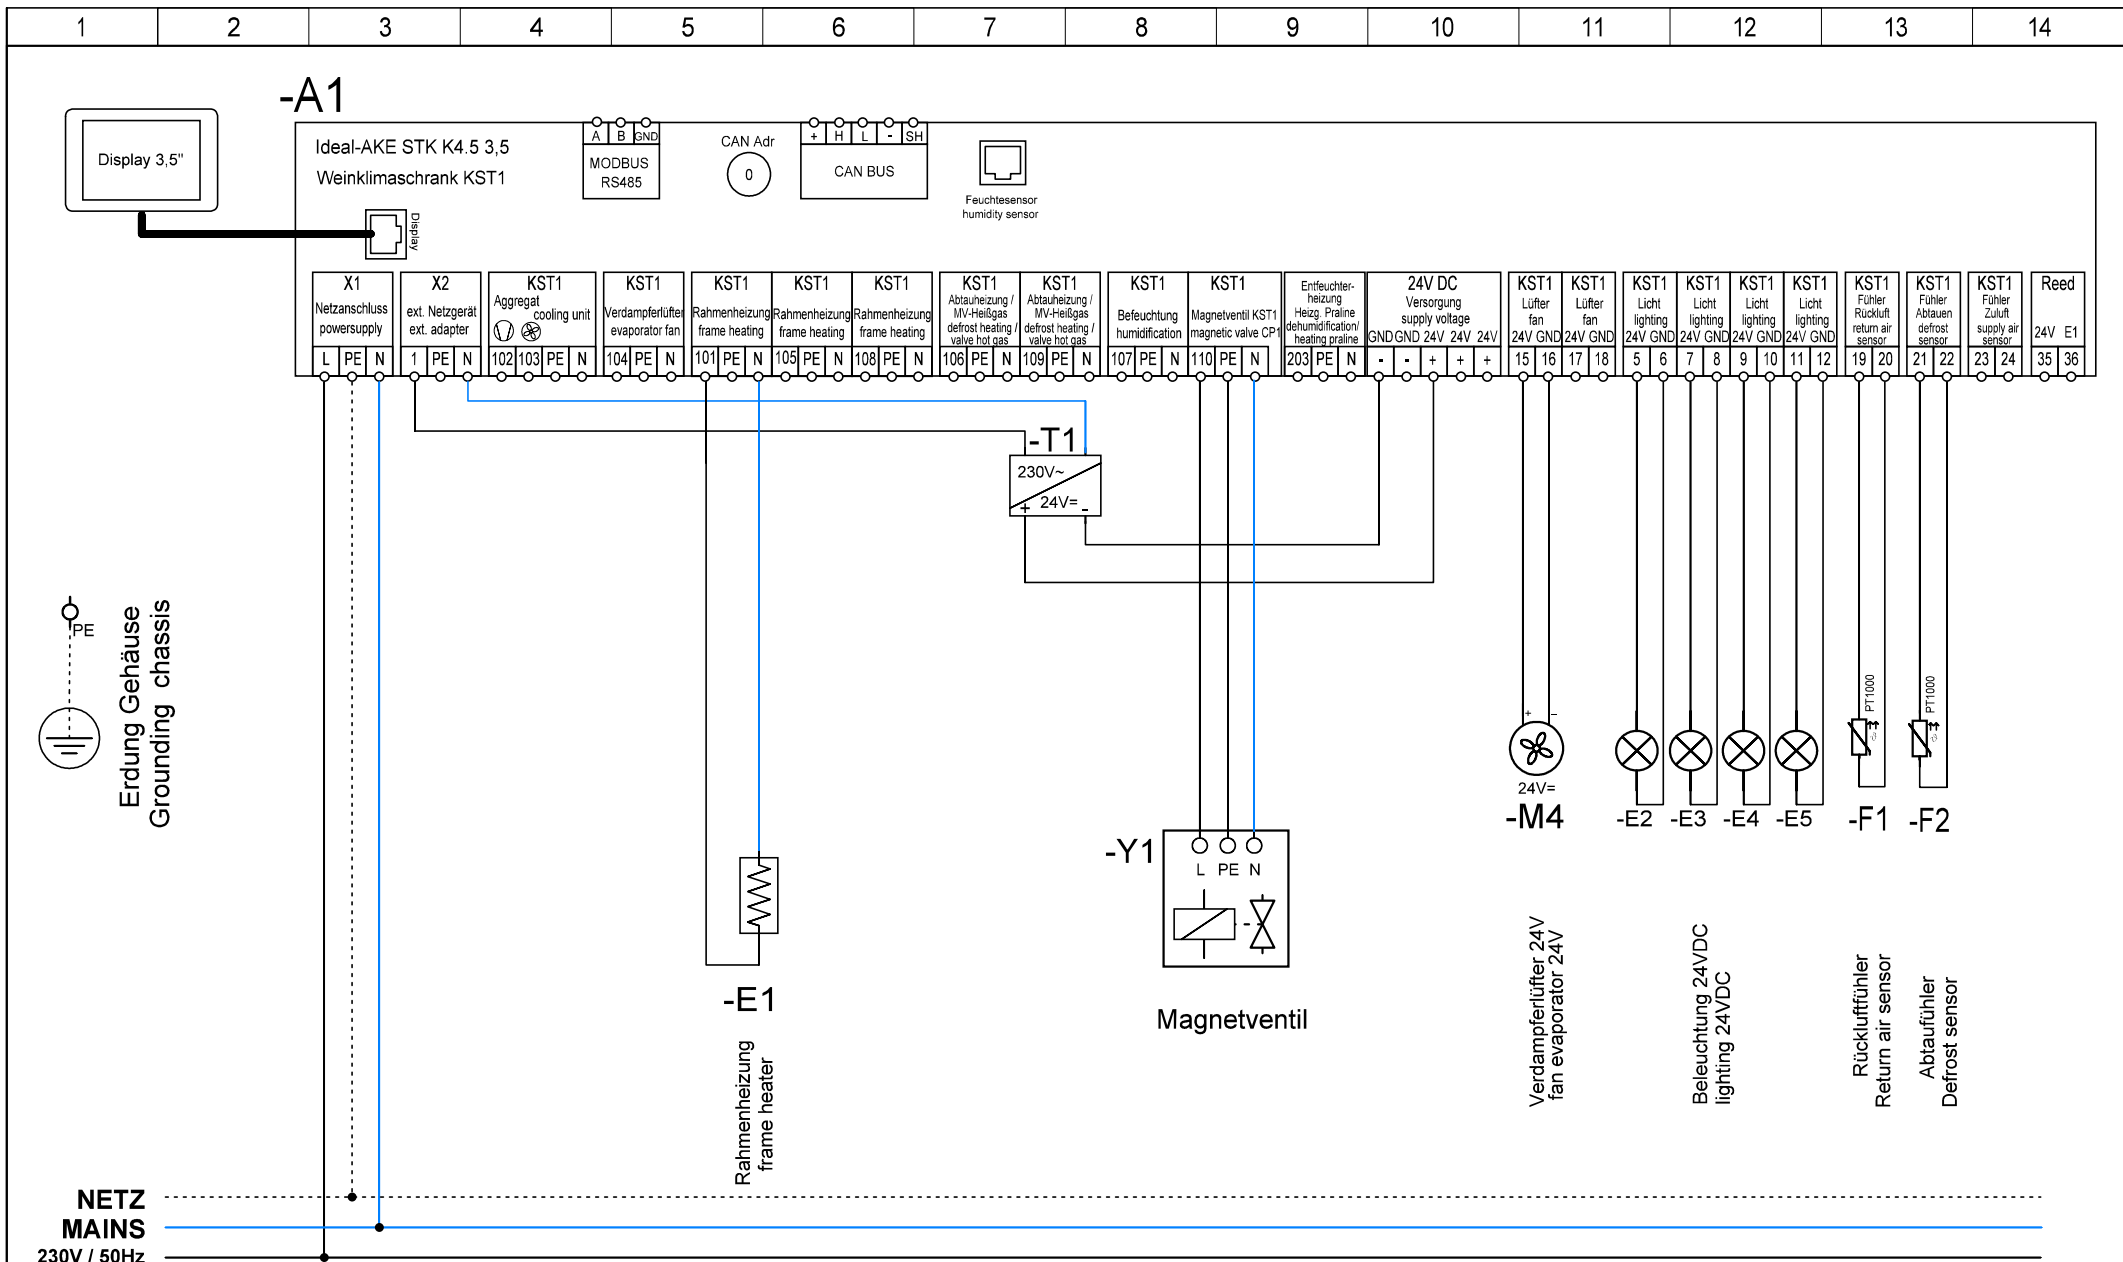

Änderungen					Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Nr.	Anmerkung	Datum	Name	gez.:	24.02.2025	STM	Ideal-AKE STK K4/5 3,5- Schränke WKS-Z KST1	1/2
				gepr.:	24.02.2025	STM		
				Norm:				
							Zeichnungs-Nr.:	IDEALAKE

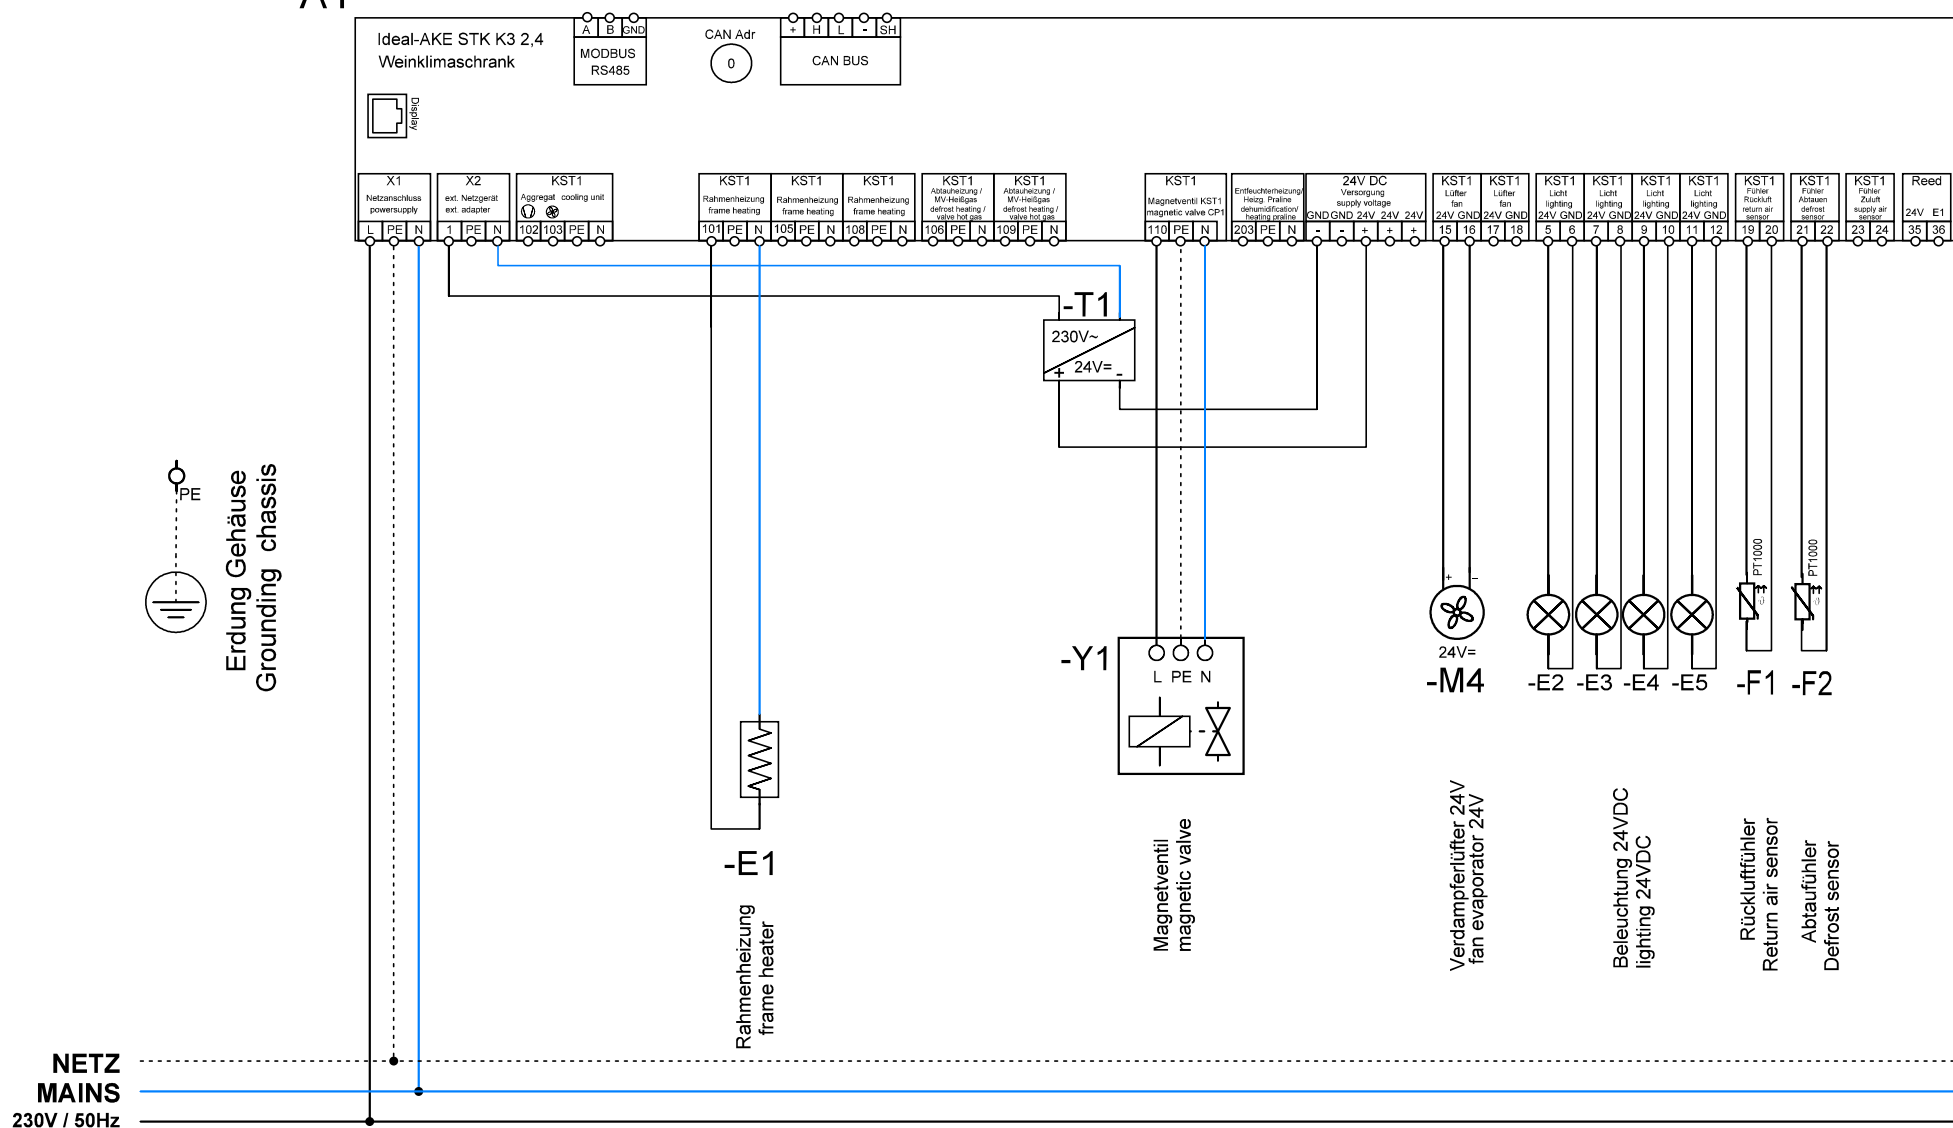

**NETZ
MAINS
230V / 50Hz**

Änderungen					Datum	Name	Bezeichnung Ideal-AKE STK K3 2,4- Schränke WKS-Z	Blatt
Nr.	Anmerkung	Datum	Name	gez.:	23.09.2024	STM		1/1
				gepr.:	23.09.2024	STM		
				Norm:				
							Zeichnungs-Nr.:	