



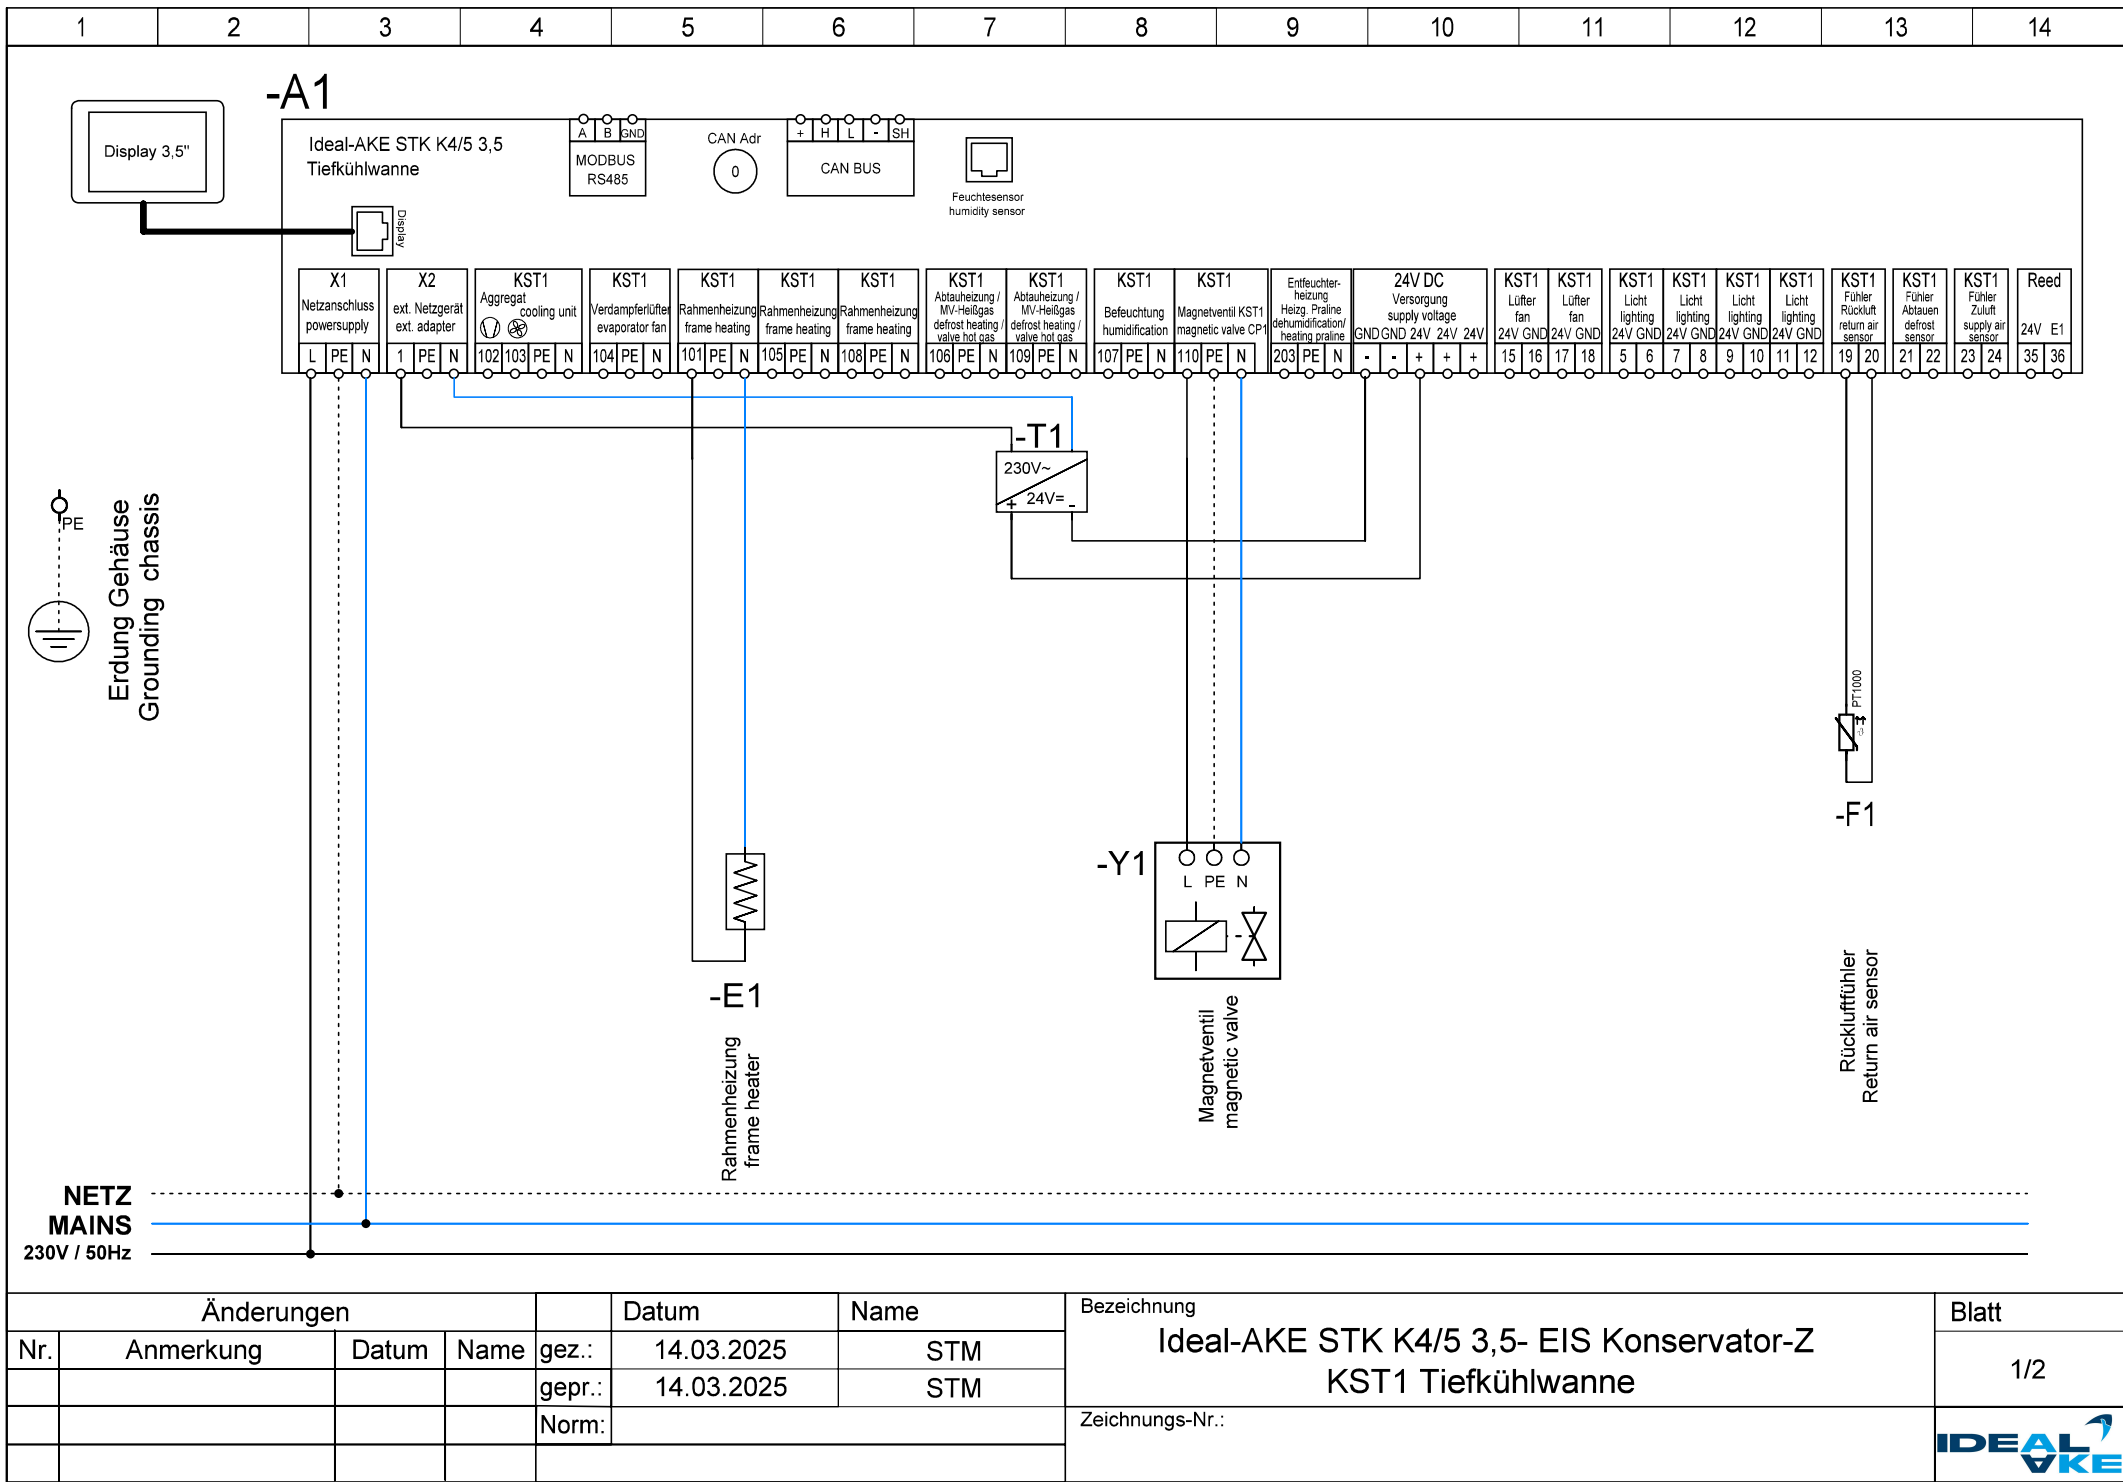

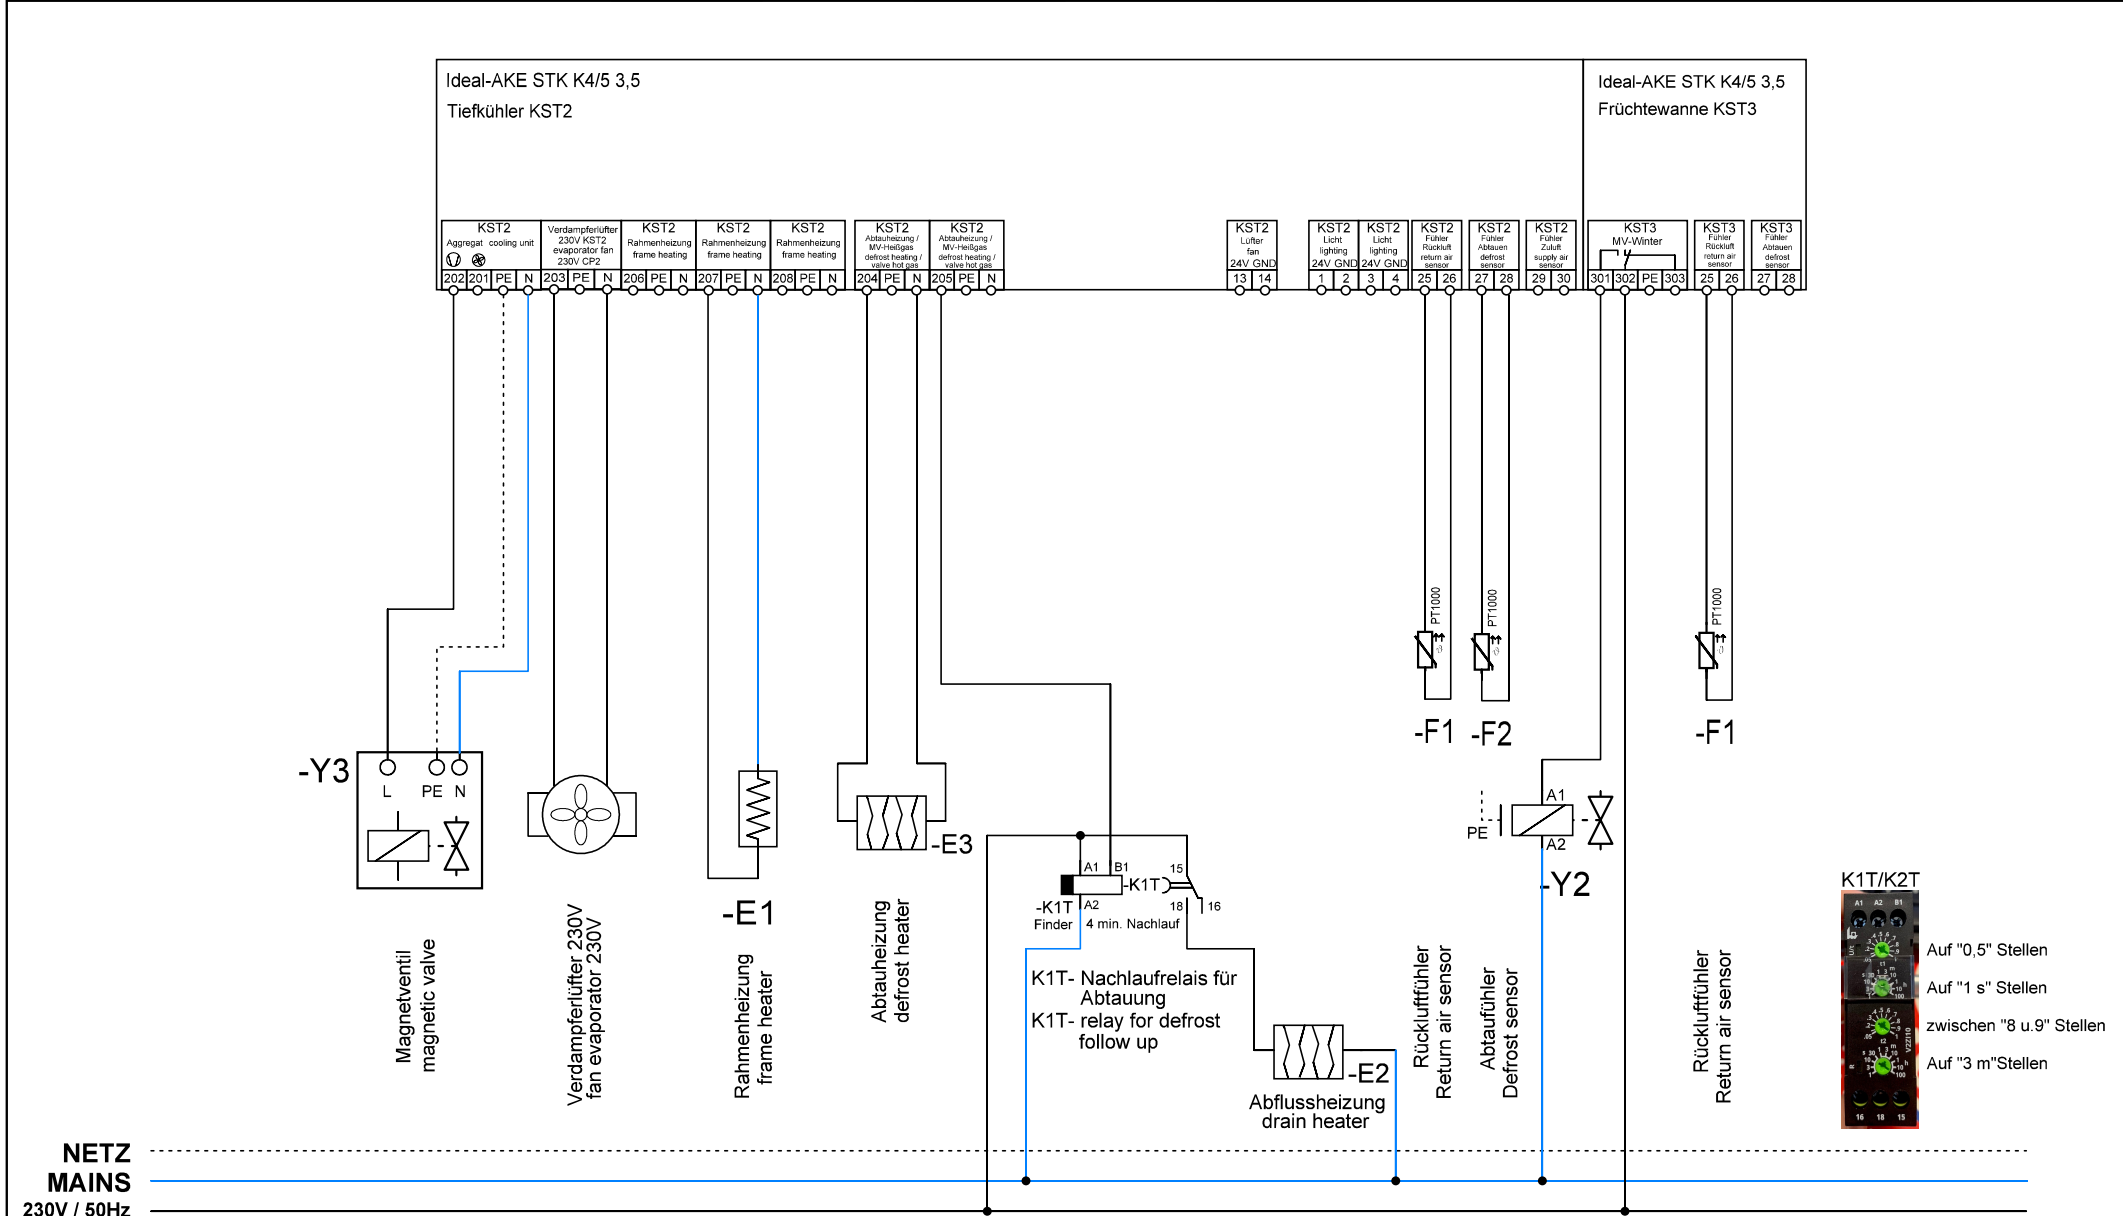

Änderungen					Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Nr.	Anmerkung	Datum	Name	gez.:	14.03.2025	STM		
				gepr.:	14.03.2025	STM	Ideal-AKE STK K4/5 3,5- EIS Konservator-Z KST2 Tiefkühler, KST3 Fruchtwanne	2/2
				Norm:				
							Zeichnungs-Nr.:	